


Противопожарные дымогазонепроницаемые двери серии ТПТ-65

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ – EIWS 60.

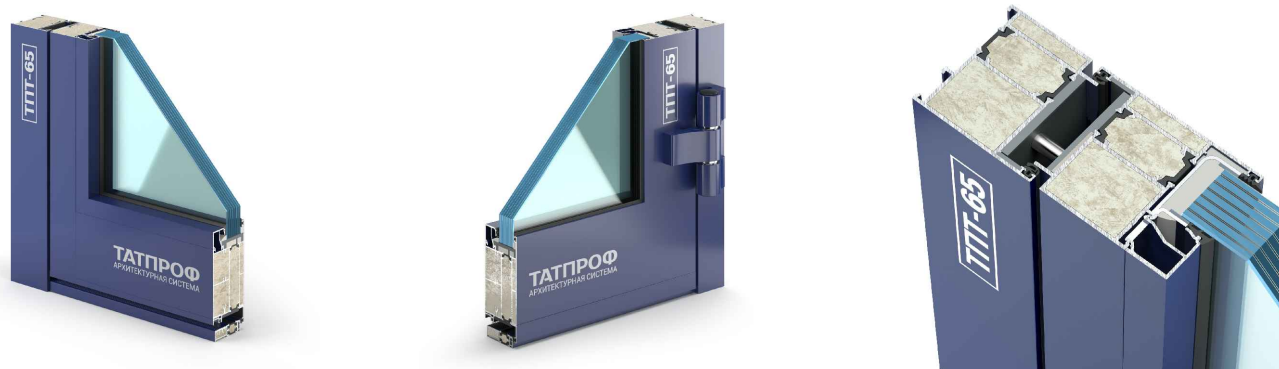

На основании противопожарных дверей серии ТПТ-65 проведены сертификационные испытания для определения пределов огнестойкости по параметрам: Е (потеря целостности), I, W (потеря теплоизоляции – руяющей способности), S (потеря дымогазонепроницаемости).

Результаты испытаний:

Предел огнестойкости – EIWS 60

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.П558.В.00454/21
Серия RU № 0345053

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новоомоковский, улица Орденомидея, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРП15.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерное общество "ТАТПРОФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профильная, дом 53. Адрес места осуществления деятельности: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профильная, дом 53. Основной государственный регистрационный номер: 1021602012574. Телефон: +7 8552778580. Адрес электронной почты: 116@tatprof.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество "ТАТПРОФ". Место нахождения (адрес юридического лица): 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профильная, дом 53. Адрес места осуществления деятельности: 423800, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Профильная, дом 53.

ПРОДУКЦИЯ
Двери противопожарные дымогазонепроницаемые светопрозрачные с импостом типа ДПС-60 серии ТПТ-65, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2350 мм, по ширине от 800 мм до 1350 мм, изготовленные из просвинцованных алюминиевых профилей серии ТПТ-65 (ГОСТ 22223-2018), с остеклением более 20%, остекление – стекло многослойное повышенной прочности «РСРМ/ПЛАСС ЕМВ 80» (производства ООО «КБ Гластек», ТУ 5923-001-0254319-2016), толщиной 30 мм, глухая часть – сэндвич противопожарный многослойный толщиной 43 мм, состоящий из четырех гипсоволокнистых влагостойких листов ГВЛБ толщиной 10 мм каждый, облицованных двумя листами из минеральной ваты толщиной 1 мм (ГОСТ 14915-20) и одним листом стали толщиной 1 мм поперечные (ГОСТ 14915-20), изготовленные в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 «Двери противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы "Татпроф" с огнестойким заполнением». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы сертификационных испытаний № 893-СПР-21 от 20.10.2021 года, № 994-СПР-21 от 20.10.2021 года, № 995-СПР-21 от 20.10.2021 года, № 996-СПР-21 от 20.10.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРП15.RU.ИИ41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 518-АСП/21 от 02.08.2021 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРП15.RU.ПБ58.
Схема сертификации, т.е. иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0853343.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8-6). Предел огнестойкости – EIWS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853343.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2021 **ПО** 24.10.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Подзалов Денис Сергеевич (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): Андрияш Андрей Вячеславович (И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.П558.В.00454/21
Серия RU № 0853343

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:
Технические условия ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 «Двери противопожарные из алюминиевых профилей строительной системы "Татпроф" с огнестойким заполнением» от 10.08.2020 г.
Конструкторская документация ОК.04.65.000.000 «Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая светопрозрачная одностворчатая типа ДПС-60 серии ТПТ-65» от 10.08.2020 г.
Конструкторская документация ОК.04.66.000.000 «Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая светопрозрачная двухстворчатая типа ДПС-60 серии ТПТ-65» от 10.08.2020 г.




Условия и сроки хранения, срок службы (годности).
Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 раздел 5:
Изделия должны храниться в крытых сухих помещениях в вертикальном положении под углом 10-15° на деревянных подкладках, рассортированными по типам и размерам. Между изделиями должны быть проложены подкладки одинаковой толщины.
Гарантийный срок хранения согласно ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 пункт 7.2:
Гарантийный срок хранения изделий – 1,5 года со дня отгрузки изделий с завода-изготовителя.
Гарантийный срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-001-42126070-2020 пункт 7.3:
Гарантийный срок службы (эксплуатации) изделий – устанавливают в договоре на поставку и составляет 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Подзалов Денис Сергеевич (И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): Андрияш Андрей Вячеславович (И.О.)

Получен сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-RU.П558.В.00454/21 серии RU № 0345053, приложение № 0853343

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери серии ТПТ-65

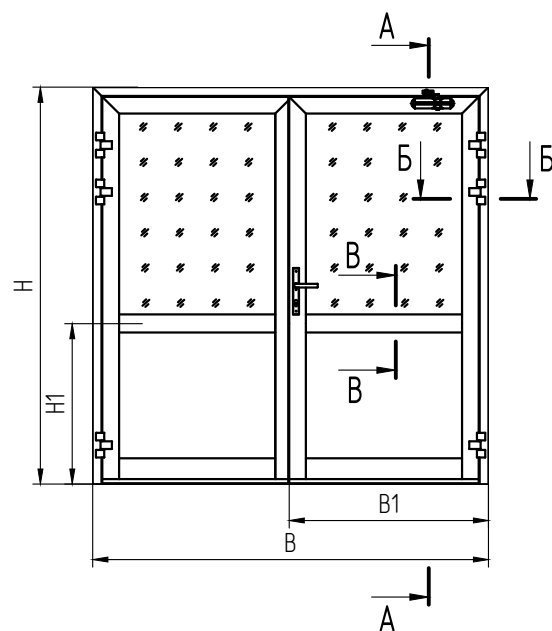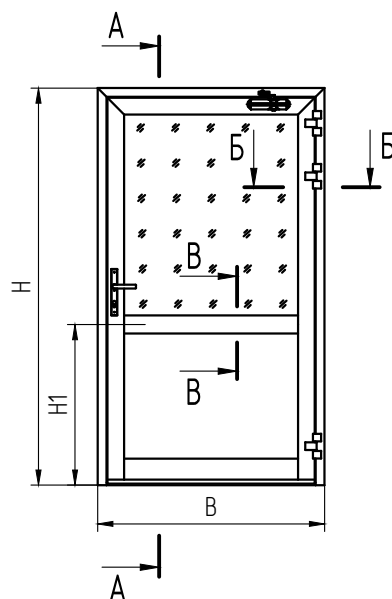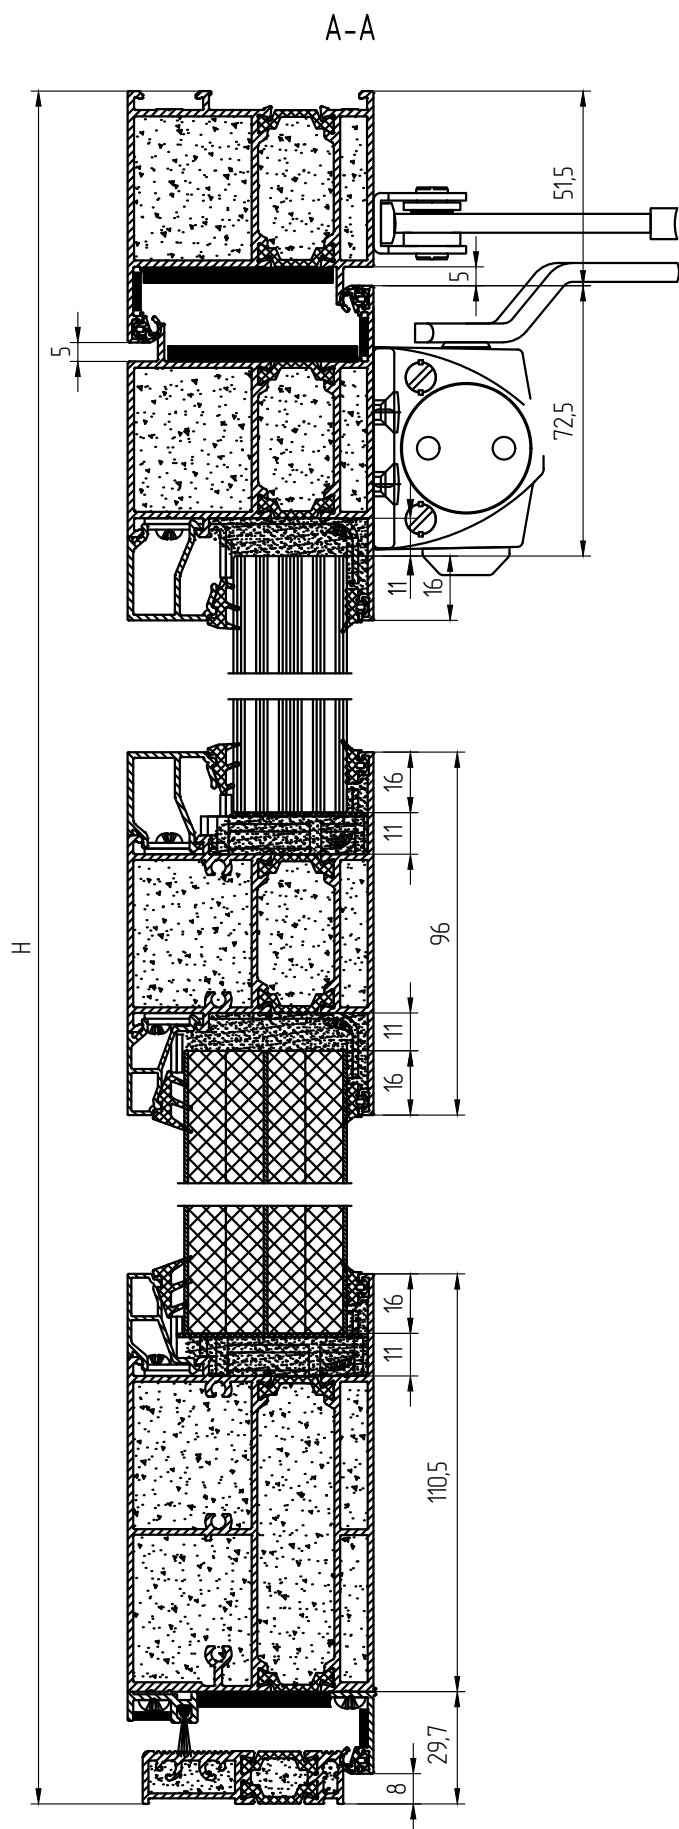

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

По числу створок двери могут быть:

- однопольные;
- двухпольные (в т.ч. со створками разной ширины).

По варианту нижнего исполнения:

- с цоколем и стационарным порогом;
- с цоколем и автоматическим порогом;
- с соединением створок под 45° и стационарным порогом.

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери серии ТПТ-65

